


## DOSSIER TECHNIQUE

# Rencontres France Hydro électricité | Les 21 et 22 juin 2023

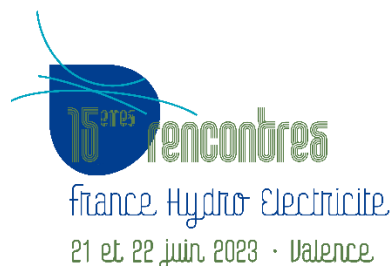

[www.rencontres-france-hydro-electricite.fr](http://www.rencontres-france-hydro-electricite.fr)

**PALAIS DES CONGRES ET DES EXPOSITIONS | JACQUES CHIRAC**  
**SPL Valence Romans Tourisme**  
16 avenue Georges Clemenceau  
26000 Valence

### CONTACT ORGANISATEUR

**France Hydro Electricité**  
**Aurélie Dousset, responsable de la communication**  
[aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr](mailto:aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr)  
01 56 59 91 24 | 06 09 66 58 87



## 1 - INFORMATIONS PRATIQUES

- 1-1 – Se rendre au Palais des congrès et des expositions
- 1-2 – Dates & horaires
- 1-3 – Plan d'accès au Palais des congrès et des expositions
- 1-4 – Plan de l'exposition

## 2 - INSTALLATION DE L'EXPOSITION

- 2-1 – Les accès
- 2-2 – Livraison – Reprise des colis
- 2-3 – Stockage des emballages vides

## 3 - STAND EQUIPE

- 3-1 – Description du stand équipé
- 3-2 – Les prestations supplémentaires
- 3-3 – Les obligations
- 3-4 – Location d'équipements complémentaires

## 4 - BADGES EXPOSANTS

## 5 – LES OBLIGATIONS DES EXPOSANTS



## 1 - INFORMATIONS PRATIQUES

### 1-1 Se rendre au Palais des congrès et des expositions

#### Accès par avion ✈

Le Palais des congrès et des expositions est situé à 1h15 mn de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry et à 15 mn de l'aéroport de Chabeuil.

- <https://www.lyonaeroports.com/>
- <https://www.valenceaeroport.fr/fr/>

#### Accès par TGV 🚆

Le Palais de Congrès et des expositions est à 15 mn de la gare de Valence TGV et à 5 mn de la gare de Valence Centre-ville.

- [www.sncf.com](http://www.sncf.com)

#### Accès par la route 🚗

Le Palais des congrès et des expositions est situé à proximité du périphérique, sortie : 35, direction centre-ville.

Nos coordonnées GPS : Latitude : 44.935767 / Longitude : 4.899676

- [Plan Valence : carte de Valence \(26000\) et infos pratiques](#)
- <https://bit.ly/3iYGRNA>

#### Accès par bus 🚌

Le site est desservi par :

- Lignes depuis Gare centre-ville :
  - Ligne C1 Direction Pôle Briffaut Arrêt : Servan ou Marne
- Ligne depuis Gare TGV Valence :
  - Ligne intercity Direction Gare routière Arrêt : Latour Maubourg
  - Ou ligne 14 Direction Cornas la Mûre Arrêt : Marne
- Depuis le parking de covoiturage de Valence 2 : Prendre ligne Intercitéa et descendre à Latour Maubourg.

- <https://www.vrd-mobilites.fr/>

#### Accès par vélo 🚲

Libélo met à votre disposition des vélos en location, 24h/24, 7j/7. Retrouvez les dans tous les sites stratégiques de Valence.

1 Borne Libélo (Verdun) disponible à proximité du Palais des congrès et des expositions.

- [www.vrd-mobilites.fr/velo/](http://www.vrd-mobilites.fr/velo/)



## 1-2 Dates & Horaires

### Montage de l'exposition

Décorateurs/Standistes Date : 19/06/23 Heure : 14h00-18h00

<b>Exposants</b>	<b>Date : 20/06/23</b>	<b>Heure : 16h-18h</b>
------------------	------------------------	------------------------

### Ouverture de l'exposition

Jour 1 Date : 21/06/23 Heure : 10h30-19h00

Jour 2 Date : 22/06/23 Heure : 08h00-16h00

### Démontage de l'exposition

<b>Exposants</b>	<b>Date : 22/06/23</b>	<b>Heure : 17h-20h</b>
------------------	------------------------	------------------------

Décorateurs/Standistes Date : 22/06/23 Heure : 20h00-23h00

## 1-3 Plan de l'exposition





## 2 - INSTALLATION DE L'EXPOSITION

### 2-1 Les accès

**La zone d'exposition des Rencontres est localisée dans les HALL 2 et 3 du centre de congrès : ACCES B.**

**Accès parking public :** 16 avenue Georges Clemenceau 26000 Valence

Le Palais des congrès et des expositions n'a pas de zone de (dé)chargement.

**Le déchargement et le chargement de votre matériel est toléré à proximité de la porte d'ACCES D.** Les véhicules devront ensuite stationner sur le parking public pendant les périodes de montage et démontage.

L'accès poids lourd peut être difficile selon le remplissage du parking public. Les véhicules types utilitaires à hayon sont à privilégier.

### 2-2 Livraison – Reprise des colis exposants

Les livraisons de marchandises s'effectuent au niveau de **l'accès D** du Palais des congrès et des expositions :

**Dates :** du 15 au 20 juin (hors samedi 17 et dimanche 18)

**Heure :** 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

**Veillez à indiquer lisiblement sur vos colis le nom de la manifestation, votre société et votre emplacement numéroté.**

 [Télécharger l'étiquette d'envoi à personnaliser](#)

La livraison et la réception sont effectuées sous la responsabilité de l'exposant.

Tous les matériaux, décors et marchandises (colis, brochures ...) devront impérativement être démontés et repris pendant les horaires de démontage :

**Date :** 22/06/23

**Heure :** 16h00-20h00

**!!! Option insertion brochure / goodies dans les sacs visiteurs !!!**

Envoi ou dépôt pour le 20 juin à 12h00 dernier délai.

Veillez à indiquer la mention « sacoches visiteurs » lisiblement indiqué sur le carton afin de faciliter l'identification par à France Hydro.

 [Télécharger l'étiquette d'envoi pour l'envoi des brochures pour les sacs visiteurs](#)



## 2-3 Stockage des emballages vides

Pour des raisons de sécurité, le stockage des emballages vides est interdit dans le Palais des Congrès et des Expositions, pour cette prestation, vous pouvez faire appel à un prestataire externe.

## 3 - STAND EQUIPE

### 3-1 Description du stand équipé

Le stand équipé comprend :

- Cloisons en mélaminé couleur bois clair (Ht : 2,5m L : 1m)
- Rail de 3 spots en led (sur la base d'1 spot pour 3m<sup>2</sup>)
- Boîtier électrique : 2 kW
- Enseigne 300x400mm avec le nom de votre société
- Mobilier pour les stands de 6 et 9 m<sup>2</sup> : 2 chaises bois clair (0.50m x 0.57m) Ht 0.825m + 1 table expo blanc (1,20m x 0,70m) Ht 0.75m
- Mobilier pour les stands de 4m<sup>2</sup> : Mobilier : 2 tabourets hauts + 1 Mange debout couleur blanc (Diam 0,80m) Ht 1.13m



### 3-2 Les prestations supplémentaires

#### **Commandes d'équipements supplémentaire sur stands**

Pour toute prestation complémentaire au package standard contractualisé avec France Hydro Electricité et précédemment décrit, les exposants peuvent contacter : AMI Loisirs, M. Claude Brivet au 04 75 78 52 55 | 06 80 22 12 74 | [claud@amiloisirs.com](mailto:claud@amiloisirs.com)

Cette prestation fera l'objet d'une contractualisation en direct avec le prestataire.

**Date limite de commande auprès du prestataire : Vendredi 16 juin 2023.**

#### **Solution d'habillage de cloisons de stands amovible et personnalisable**

VIZI-ON est un système simple et pratique qui permet de suspendre des visuels grands formats aux cloisons de stands modulaires sans utilisation d'adhésif.

M. Thierry Prevost | [thierry@oncommunication.fr](mailto:thierry@oncommunication.fr) | 04 75 59 88 19

[Télécharger la plaquette](#)

<https://www.oncommunication.fr/Accueil.html>





### 3-3 Les obligations

**La cloison** ne doit pas être trouée ni percée. En cas de détérioration, la cloison sera facturée à l'exposant.

Les seuls moyens d'accroches autorisés sont : scotch, scotch double-face, crochets + chaînettes.

**L'élingage** n'est pas autorisé.

**L'enseigne** : le nom de votre enseigne sera celui renseigné lors de la souscription de votre stand : contacter France Hydro Electricité pour tout changement.

**Aménagement et éléments de décoration** : les exposants s'engagent à n'installer aucun objet hors de leur stand. Aucun empiètement sur les allées de circulation ne pourra être accepté.

Vous trouverez au point 6, **les obligations des exposants** sur les conditions et restrictions à respecter.

### 3-4 Location d'équipements supplémentaires

**> Commande de mobilier supplémentaire sur les stands** : les stands sont commercialisés avec une table et des chaises (Lire 3-1 du Guide). Si vous souhaitez commander du mobilier/matériel supplémentaire, vous pouvez contractualiser cette prestation auprès de AMI Loisirs.

[Consulter le catalogue d'AMI LOISIRS](#) ou contactez les directement :  
Claude Brivet, [claud@amiloisirs.com](mailto:claud@amiloisirs.com) | 04 75 78 52 55 – 06 80 22 12 74

## 4 - BADGES EXPOSANTS ET VISITEURS

**Les Rencontres France Hydro Electricité sont une manifestation professionnelle payante et sur inscription préalable uniquement : aucune inscription ne sera possible sur place.**

**L'inscription aux Rencontres est nominative et forfaitaire pour les deux journées. Elle inclut les cocktails déjeunatoires et l'accès aux cafés d'accueil et pauses café tout au long des deux journées des Rencontres, pour les exposants comme pour les visiteurs.**

### 5-1 Pour les exposants



Les badges des exposants seront à récupérer auprès de France Hydro Electricité à l'accueil du salon la veille de la manifestation, mardi 20 juin, pendant les heures de montage.

Ils pourront également être remis à l'accueil du centre de congrès auprès des hôtes lors des deux journées des Rencontres.

### **5-2 Pour les visiteurs**

Les inscriptions visiteurs pour les Rencontres ouvriront courant Mars 2023 sur le site des Rencontres : [www.rencontres-france-hydro-electricite.fr](http://www.rencontres-france-hydro-electricite.fr)

Les badges des visiteurs seront remis à l'accueil des Rencontres le 21 juin à l'ouverture à partir de 8h00 et tout au long des deux journées des Rencontres.

**A noter que les inscriptions visiteurs sont payantes et forfaitaires pour les deux journées des Rencontres.**

Billetterie visiteurs : <https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/inscription-visiteurs/#>





## 5 – LES OBLIGATIONS DES EXPOSANTS

L'exposant a l'obligation de se conformer strictement aux dispositions des règlements de sécurité et à celles spécifiques de la manifestation, précisées dans le cahier des charges qui lui est adressé par l'organisateur.

Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité ou par la Commission Départementale de Sécurité. L'exposant doit prendre toutes dispositions pour que puissent être examinés en détail ces aménagements.

L'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition du chargé de sécurité et/ou des membres de la Commission Départementale de Sécurité tout renseignement concernant les installations et les matériaux constituant le stand, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité reconnue.

L'exposant doit adresser les demandes d'autorisation particulières ou les déclarations spécifiques au chargé de sécurité ou au Préfet, dans les délais rappelés aux paragraphes 1 à 1.3

### 1 AMÉNAGEMENT DES STANDS

#### 1.1 Protection des ouvrages

Les accès, circulations et espaces empruntés pour l'acheminement des matériels depuis les points de déchargement jusqu'aux lieux de la manifestation doivent être protégés :

- Utilisation de chariots ou autres appareils de manutention à bandage caoutchouté,
- Utilisation de chariot élévateur à roues à bandage spécifique, de couleur blanche, pour éviter les marquages sur le sol,
- Utilisation de planchers de répartition du poids,
- Protection des sols avec un revêtement résistant pour éviter le poinçonnage.

Aucune fixation risquant d'endommager les supports (sols, murs, poteaux, plafonds) ne sera admise.

#### 1.2 Ossature et cloisonnement

Tous les matériaux de classement M0, M1, M2 et M3 sont autorisés pour la construction de l'ossature et le cloisonnement des stands.

Suivant le décret du 30 juin 1983, le classement conventionnel des matériaux à base de bois admet que sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de classement M3 :

- Le bois massif non résineux, d'épaisseur supérieure ou égale à 14 mm,
- Le bois massif résineux, d'épaisseur supérieure ou égale à 18 mm,
- Les panneaux dérivés du bois (contreplaqué, particules...) d'épaisseur supérieure ou égale à 18 mm.

#### 1.3 Cloisons extensibles, coulissantes, amovibles

Les cloisons extensibles, coulissantes, amovibles doivent être classées M3.

#### 1.4 Revêtements muraux

Les revêtements (textiles naturels ou plastiques) M0, M1, M2 peuvent être tendus et fixés par des agrafes.

Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) moyennement ou facilement inflammables de très faible épaisseur (1 millimètre maximum) doivent être collés sur des supports pleins M0, M1, M2 ou M3.

Dans tous les cas sont interdits au sein du Palais des Congrès et des Exposition Jacques Chirac :

- Les agglomérés cellulosiques mous,
- Les plaques, panneaux ou feuilles de matières plastiques expansées qui ne seraient pas au moins classées M2.
- Les revêtements qui ne seraient pas au moins classés M2.

#### 1.5 Revêtements de sol

Les revêtements de sol doivent être en matériaux classés au minimum M4 et solidement fixés. Toutefois, ils devront être de catégorie M3 au moins pour les revêtements (horizontaux et verticaux) de plus de 20 m<sup>2</sup> de surface totale, et pour les podiums, estrades et les gradins de plus de 0,30 m de hauteur.

#### 1.6 Rideaux, tentures, voilages

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s'ils sont M0, M1 ou M2. Ils sont cependant interdits sur les portes d'entrée des stands, mais ils sont autorisés sur les portes de cabines.

Les matériaux exposés peuvent être présentés sans exigence de réaction au feu, excepté s'ils sont utilisés en décoration de cloisons ou de faux plafonds, et si leur surface totale dépasse 20 % de la surface totale de ces ouvrages.

Dans ce cas, ils doivent respecter les exigences de l'alinéa précédent pour les cloisons, et du paragraphe suivant pour les vélums, plafonds et faux plafonds.

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présents des textiles et des revêtements muraux.

#### 1.7 Vélums, plafonds et faux plafonds

Les vélums doivent être en matériaux classés M0 ou M1. Ils doivent être, en outre, supportés par un réseau de fils de fer, de manière à former des mailles de 1 m<sup>2</sup> maximum. Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1.

Ces éléments ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de détection incendie, et de désenfumage.

#### 1.8 Décoration florale

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.



### 1.9 Éléments de décoration flottants

Les éléments de décoration ou d'habillage flottants (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 m<sup>2</sup>, guirlandes, objets légers de décoration...) doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ou rendus tels par ignifugation.

L'emploi d'enseignes ou de panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est absolument interdit ; ces couleurs sont exclusivement réservées à l'indication des "sorties" et des "sorties de secours".

### 1.10 Mobilier

Aucune exigence n'est demandée pour le mobilier courant (tables, chaises, bureaux...).

### 1.11 Procès-verbaux de réaction au feu

Tous les matériaux mis en œuvre doivent bénéficier d'un procès-verbal de réaction au feu, émanant d'un laboratoire agréé français, et datant de moins de 5 ans.

Sont exclus de cette obligation, les matériaux dits « traditionnels », et les matériaux bénéficiant d'un marquage de qualité d'un organisme certificateur (NF, etc.).

En cas d'ignifugation, elle ne peut être pratiquée que sur des panneaux bois, des tissus naturels ou des tissus comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle ne peut être admise sur les matériaux plastiques ou synthétiques.

Un procès-verbal d'ignifugation est fourni par l'applicateur, stipulant l'agrément qui lui est donné pour délivrer un tel document.

### 1.12 Présence d'un chapiteau, d'une tente ou d'une structure démontable

Si lors d'une manifestation, il est envisagé la réalisation d'un chapiteau, d'une tente ou d'une structure sur un stand, l'organisateur doit imposer à l'exposant le respect des dispositions en matière de sécurité prévues dans CTS 1 à CTS 37 (hors CTS 5).

Cet ouvrage provisoire ne doit en aucune manière gêner l'efficacité des installations techniques de l'établissement concourant à la Sécurité des Personnes.

### 1.13 Stands fermés

Dans le cas de stands fermés, ces derniers doivent avoir des issues directes sur les allées. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand et doivent respecter au minimum les dispositions suivantes :

- Moins de 20 m<sup>2</sup> : 1 issue de 0,90 m
- De 20 à 50 m<sup>2</sup> : 2 issues : l'une de 0,90 m, l'autre de 0,60 m
- De 50 à 100 m<sup>2</sup> : soit 2 issues de 0,90 m soit 2 issues, l'une de 1,40 m, l'autre de 0,60 m
- De 100 à 200 m<sup>2</sup> : soit 2 issues, l'une de 1,40 m, l'autre de 0,90 m, soit 3 issues de 0,90 m
- De 200 à 300 m<sup>2</sup> : 2 issues de 1,40 m
- De 300 à 400 m<sup>2</sup> : 2 issues, l'une de 1,40 m, l'autre de 1,80 m

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d'elles doit être signalée par une inscription « SORTIE » en lettres blanches sur fond vert.

Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre sur l'allée publique.

Si le stand est couvert, les dispositions de l'article 1.14 ci-après doivent être respectées.

### 1.14 Stands couverts, stands en surélévation

Les stands possédant un plafond, faux plafond ou un vélum plein, ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation, doivent :

- Avoir une surface inférieure à 300 m<sup>2</sup>
- Avoir une distance entre eux égale ou supérieure à 4 m
- Totaliser une surface de plafond et faux plafond plein (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ne peut avoir qu'un niveau en surélévation.

Si la surface du stand est supérieure à 50 m<sup>2</sup>, il doit :

- Avoir un balisage de sécurité par bloc autonome au droit des sorties,
- Avoir des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement,
- Avoir un éclairage d'ambiance si la surface est supérieure à 100 m<sup>2</sup>.

## 2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

### 2.1 Limites de responsabilités

Les installations électriques comprennent :

- Les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le délégataire, sous sa responsabilité.
- Les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

La limite entre ces deux installations se situe au niveau du boîtier de livraison de chaque stand.

Conformément à l'Article T35 de l'Arrêté du 18 novembre 1987, complétant l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié, les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand, à un tableau ou à un boîtier de livraison comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions de commande et de protection définies dans cet article.

Ceci exclut donc formellement le raccordement de plusieurs stands à partir d'un seul boîtier de livraison ou d'un seul tableau.

### 2.2 Installations particulières des stands

Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

L'installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre.

Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand.



Les connexions électriques doivent être disposées à l'intérieur de boîtiers de dérivation. Les dispositifs de coupure électrique prévus au coffret de livraison doivent être accessibles en permanence au personnel du stand.

### 2.3 Matériel électrique

Tous les matériels électriques doivent être conformes aux normes françaises ou européennes.

### 2.4 Canalisations électriques

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension nominale minimale de 500 Volts, ce qui interdit notamment le câble H 03 VHH (Scindex).

Les câbles utilisés sont obligatoirement ceux dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l'ensemble des conducteurs étant logé dans une gaine de protection commune.

Les conducteurs de section inférieure à 1,5 mm<sup>2</sup> sont interdits.

Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne du boîtier de livraison reliée au réseau général de mise à la terre.

### 2.5 Appareillage

Les appareils de la classe 0 doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 mA.

Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément aux règles de la norme NF C 15.150. Si elles sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M3.

L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15.150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T 35 (§3) du stand correspondant.

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

En dérogation aux dispositions de l'article EL 6 (§5), l'usage d'un adaptateur multiple ou d'un boîtier multiple alimenté à partir d'un socle fixe est autorisé (les douilles voleuses étant interdites).

### 2.6 Enseignes lumineuses

Les spots de classe 2 (norme NF C 20.030) sont les seuls autorisés.

Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant sur le stand doivent être protégées, et en particulier les électrodes, par un écran en matériau M2 au moins.

La commande de coupure d'urgence doit être signalée et les transformateurs placés en un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler éventuellement leur présence par une pancarte « DANGER HAUTE TENSION ».

## 3 LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES

### 3.1 Liquides autorisés

L'emploi de liquides particulièrement inflammables (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone, etc.) est interdit. Seul l'emploi

de liquides inflammables de 1<sup>ère</sup> catégorie, jusqu'à la limite de 5 litres maximum par stand, est autorisé, ainsi que ceux de 2<sup>e</sup> catégorie, dans la limite de 10 litres/10 m<sup>2</sup> (avec un maximum de 80 litres).

À titre d'information, l'essence relève de la 1<sup>ère</sup> catégorie, le fioul et les alcools de titre compris entre 40° et 60° GL, de la 2<sup>e</sup> catégorie.

Les précautions suivantes sont à prévoir :

- Disposer à proximité des extincteurs de 9 kg à poudre,
- Placer sous les réservoirs un réceptacle étanche pouvant contenir la totalité du combustible,
- Recharger l'appareil contenant le liquide en dehors de la présence du public.

### 3.2 Présentations de produits inflammables

Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands doivent être vides (boîtes de peinture, vernis, flacons, bombes aérosols, etc.) à l'exception de quelques échantillons en quantité limitée.

### 3.3 Gaz comprimés, hydrocarbures liquéfiés

L'usage de ces produits n'est admis que pour les besoins spécifiques des démonstrations entrant dans le cadre et le thème d'une manifestation particulière.

Les bouteilles d'air, d'azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction.

Les gaz comprimés et hydrocarbures liquéfiés peuvent être admis (bouteille de 13 kg maximum).

Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- Soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 m<sup>2</sup> au moins et avec un maximum de six par stand,
- Soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l'intérieur de l'établissement.

Les bouteilles doivent être soit debout, soit couchées au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon à ce qu'elles soient inclinées légèrement, le robinet en haut.

Les bouteilles d'oxygène, d'hydrogène et d'acétylène sont interdites, sauf dérogation spéciale donnée par le Directeur Général de la SPL Valence Romans Tourisme.

### 3.4 Dispositifs et articles pyrotechniques

Tous les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d'étincelles, de flammes ou de fumées sont formellement interdits.

L'utilisation du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) pour créer des effets de brouillard doit faire l'objet d'une demande auprès du Directeur Général de la SPL Valence Romans Tourisme.

## 4 MACHINES ET APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT

Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins



des machines ; cette distance peut être augmentée après avis du chargé de sécurité, en fonction des risques.

Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être, soit protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d'au moins un mètre des allées ou zones accessibles au public.

Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant aux repliements intempestifs.

Tous les matériels présentés doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

#### 4.1 Machines à moteur thermique ou à combustion, véhicules automobiles

Les gaz de combustion doivent être évacués vers l'extérieur suivant des dispositions approuvées par le concessionnaire. Les installations doivent être mises à l'arrêt dès la fin des démonstrations.

À l'intérieur du Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac, les réservoirs des véhicules fonctionnant à l'essence doivent être vides. S'ils ne sont pas munis de bouchon antivol, une bande adhésive doit en interdire l'ouverture.

Les systèmes d'alarme doivent être débranchés.  
Les batteries d'accumulateurs doivent être débranchées et les cosses rendues inaccessibles.  
Les sols doivent être protégés.

#### 4.2 Substances radioactives, rayons X

Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

Les prescriptions de l'article T43 du Règlement de Sécurité seront respectées.

Les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74.100.

#### 4.3 Matériels, produits et gaz interdits

Sont interdits dans l'enceinte du Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac :

- La distribution d'échantillons ou produits contenant un gaz inflammable,
- Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, les articles en celluloïd,
- Les artifices pyrotechniques et explosifs,
- La présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.